PARA RETIRAR LOS MATERIALES CONTACTAR
CON ingenieriaeste@telefonica.es
INDICANDO ACT. 6025341 NOMBRE Y DNI DE
LA PERSONA QUE LO VAYA A RECOGER

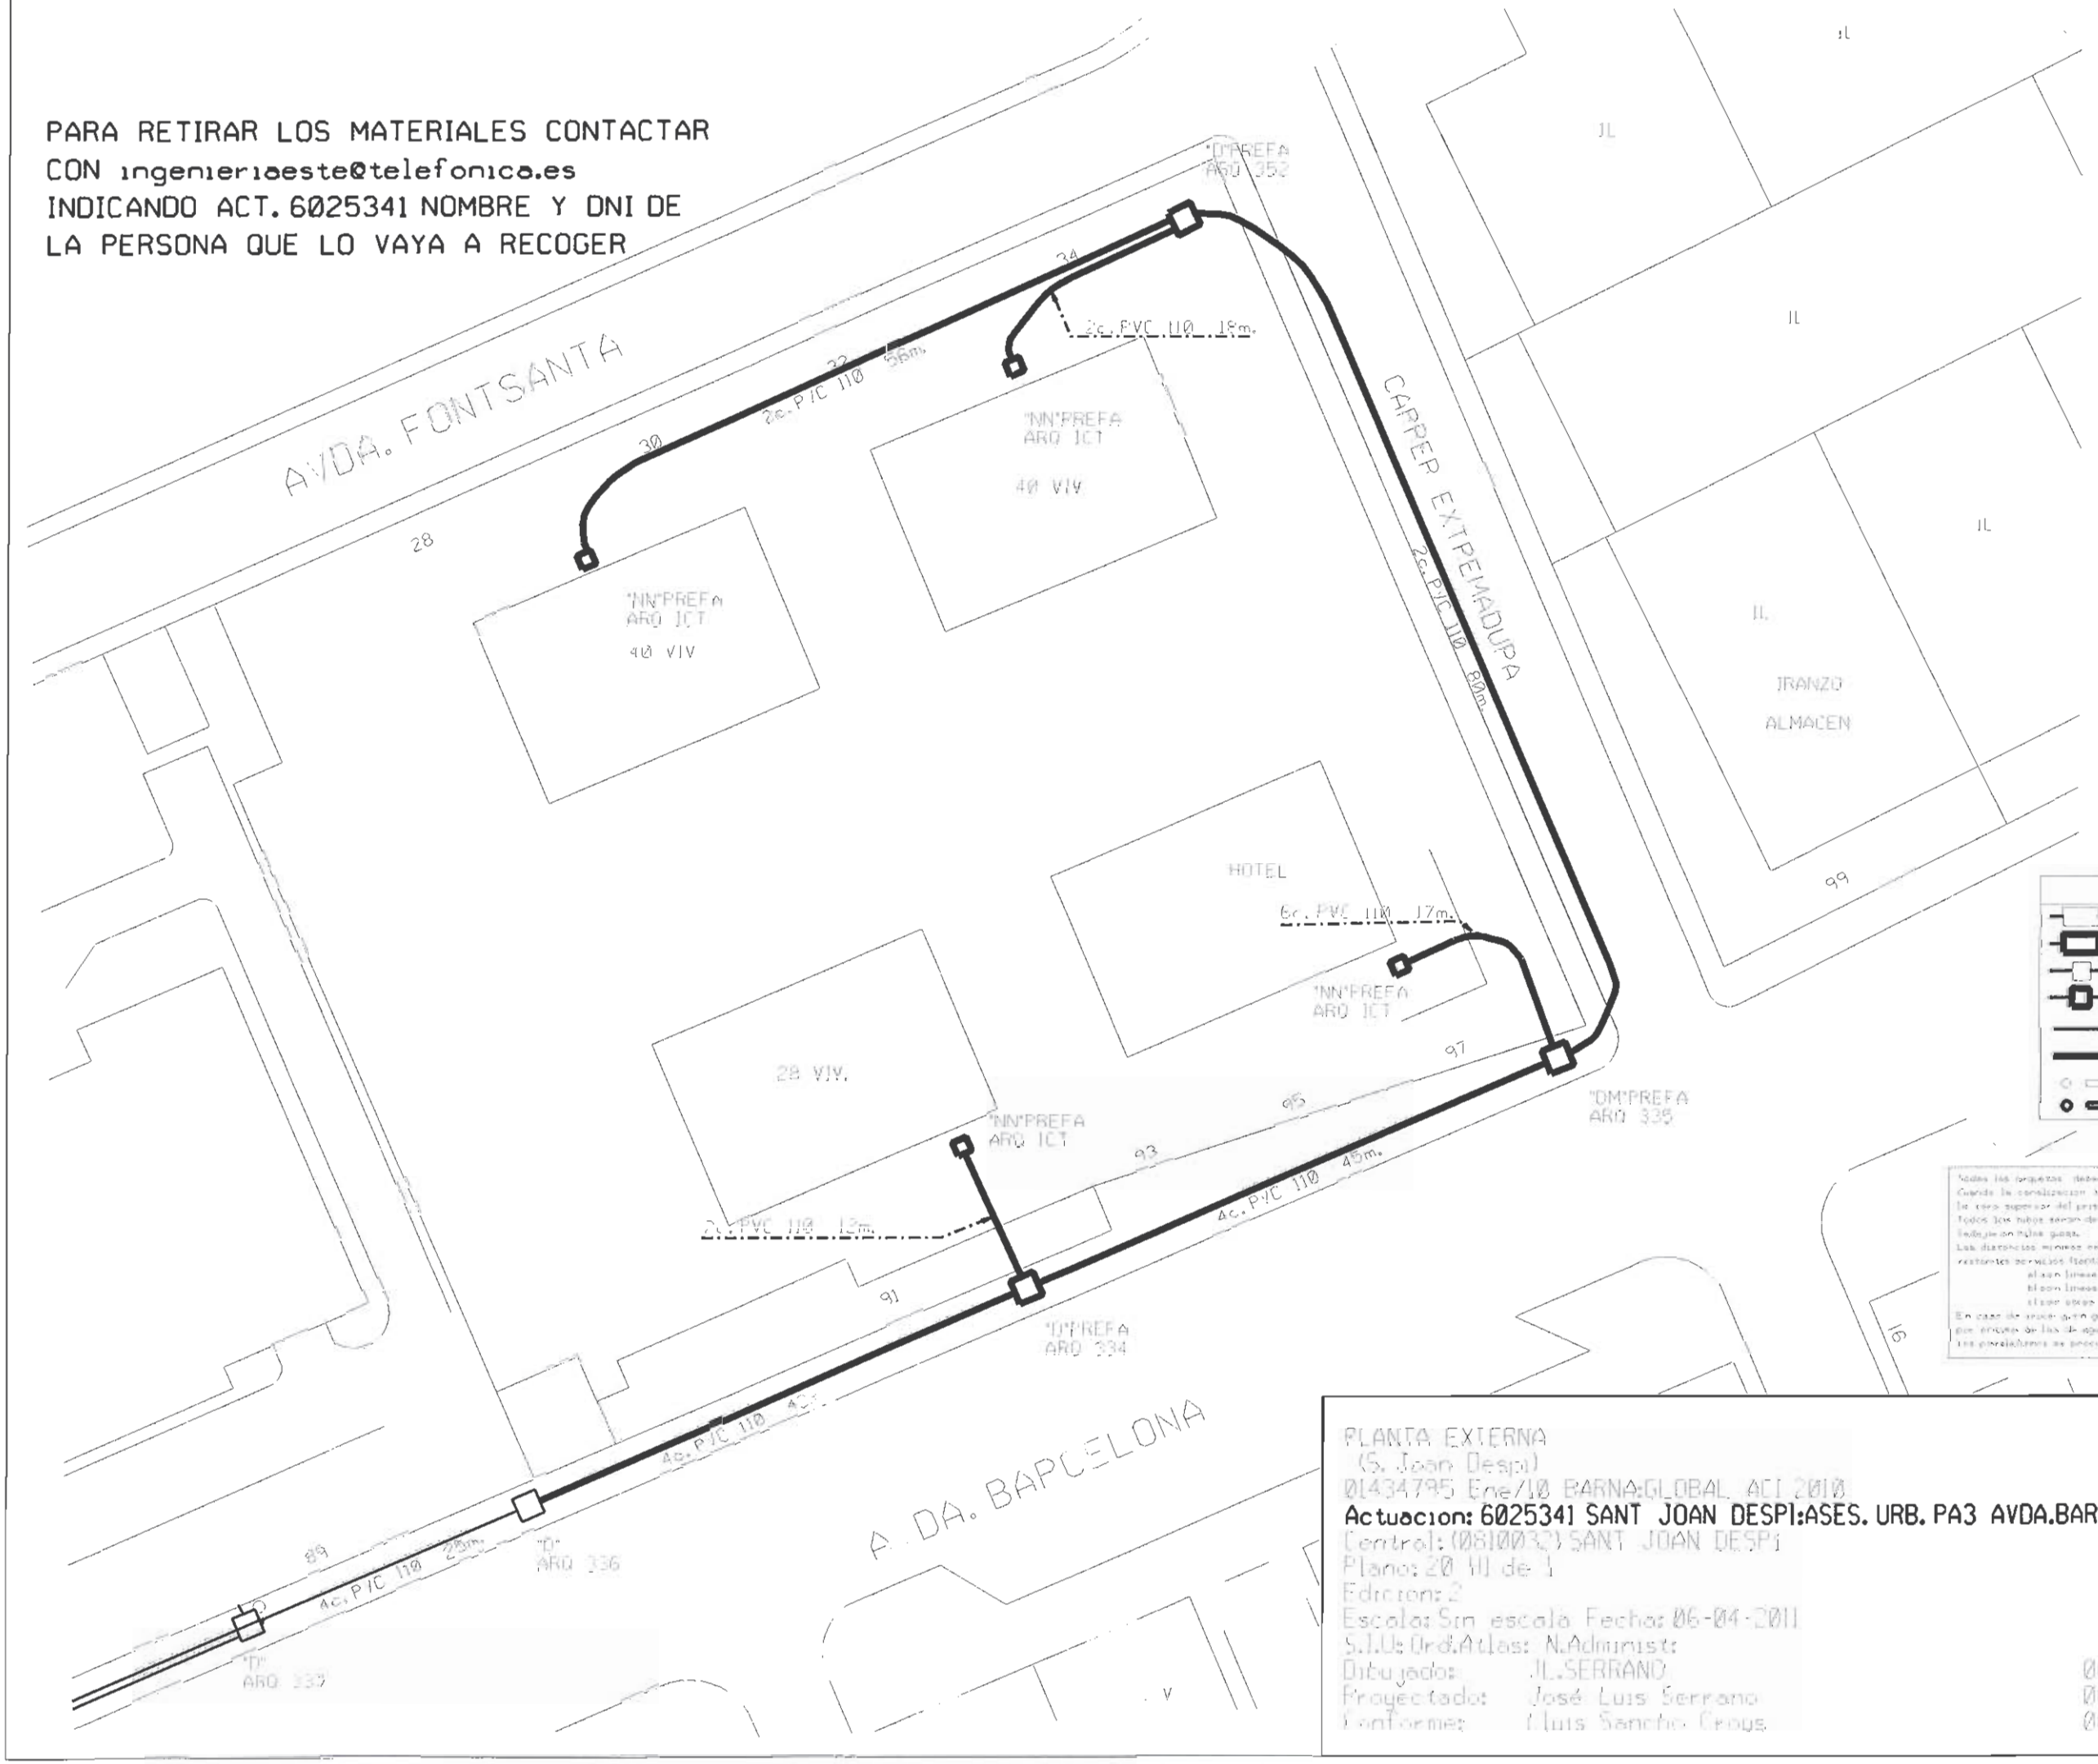

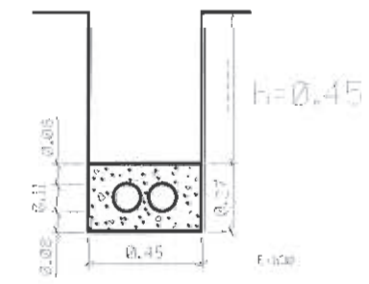

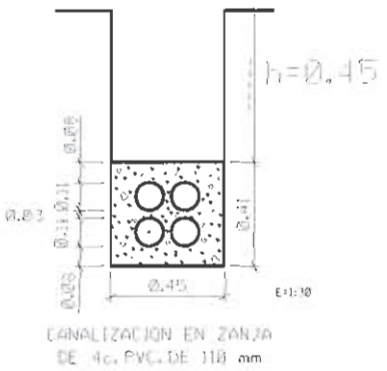

h=0,45 en acera
h=0,60 en calzada

SIMBOLOGIA

- Camara de Registro actual.
- Camara de Registro proyectada.
- Arqueta actual.
- Arqueta proyectada.
- Eje de canalizacion actual.
- Eje de canalizacion proyectado.
- Poste actual(madera-hormigon).
- Poste proyectado (madera-hormigon).

Todas las arquetas deberán ser de tapa metálica.
Cuando la canalización transcurra por calzada deberá profundizarse hasta que la cara superior del primer tubo se encuentre a 60 cm del nivel del suelo.
Todos los tubos serán de PVC rígido.
Instalación mixta.
Las distancias mínimas entre el primer tubo de la canalización telefónica y los restantes servicios serán en cruce como en paralelismo:
- Alta tensión: 25 cm.
- Baja tensión: 20 cm.
- Otros servicios (agua,gas,etc.): 30 cm.

En caso de cruce con general de agua, la canalización telefónica deberá transcurrir por encima de las de agua y por debajo de las de gas.
Las canalizaciones se procurarán que sean en plano horizontal.

PLANTA EXTERNA
(S. Joan Despi)
01434795 Ene/10 BARNA:GLOBAL ACI 2010
Actuacion: 6025341 SANT JOAN DESPI:ASES. URB. PA3 AVDA.BARCELONA, 93-97
Central: (08100032) SANT JOAN DESPI
Plano: 20 VII de 1
Edicion: 2
Escala: Sin escala Fecha: 06-04-2011
S.I.U: Ord.Atlas: N.Administ:

Dibujado:	JL.SERRANO	06-04-2011
Proyectado:	José Luis Serrano	06-04-2011
Conformes:	Luis Sancho Crespo	06-04-2011